
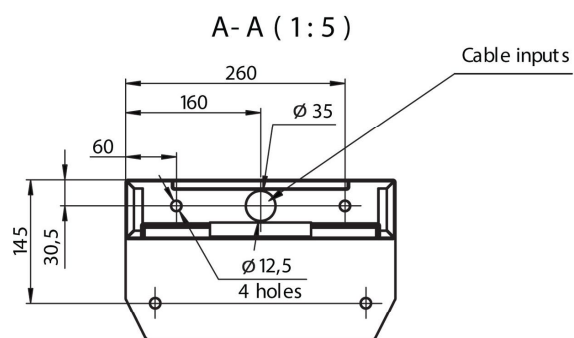
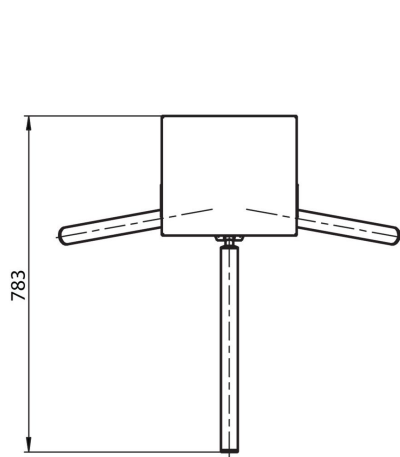
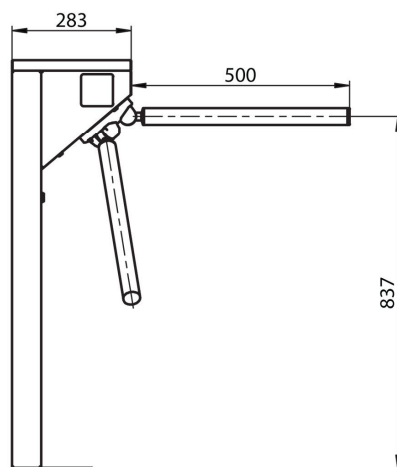


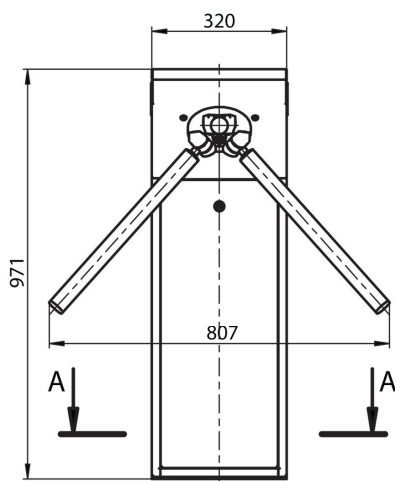

Fundament ; Głębokość 300 mm ; szerokość przejścia 1000 mm; długość przejścia 800 mm; długość kabli wychodzących z fundamentu muszą mieć zapasu minimum 2 metry, Kabel komunikacyjny 2 x skrętka FTP 4x2 + kabel zasilający 3x1,5